SCHÉMA DE BRANCHEMENT

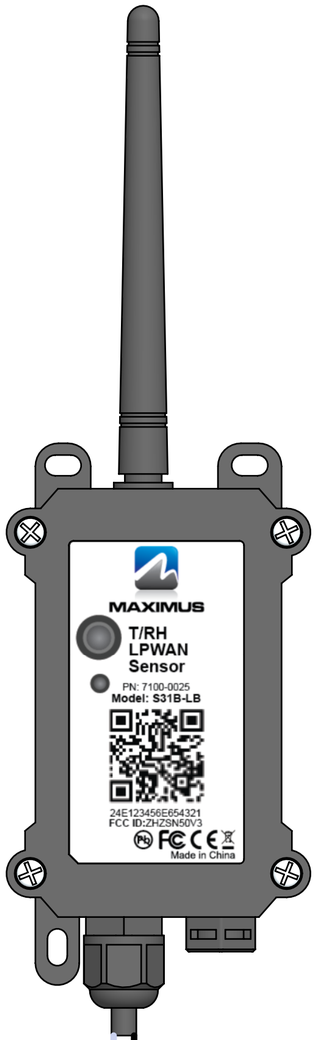

CAPTEUR LoRaWAN DE CONTACT SEC OUVERT/FERMÉ

UTILISÉ POUR DÉTECTER SI UN CONTACT SEC EST OUVERT OU FERMÉ.

APPLICATIONS TYPIQUES :

- SIRÈNES
- ÉCLAIRAGE
- BOUTONS-POUSSOIRS
- CAPTEURS DE PORTE / RIDEAUX DE BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE
- CAPTEURS DE NIVEAU D'EAU À FLOTTEUR
- CAPTEURS DE VIBRATION
- MOTEURS / GÉNÉRATRICES
- PRESSOSTATS / THERMOSTATS
- ETC.

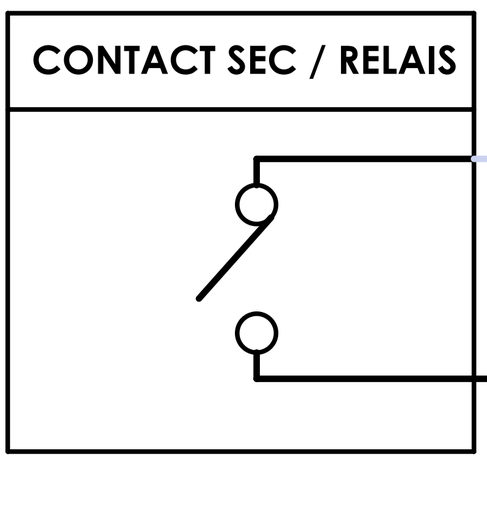

NOTES :

1. NE PAS UTILISER LES FILS ROUGE, ORANGE, VERT ET JAUNE S'ILS SONT DISPONIBLES.
2. **ATTENTION**: LE CAPTEUR SERA ENDOMMAGÉ DE FACON IRRÉVERSIBLE S'IL EST EXPOSÉ À UNE SOURCE DE TENSION EXTERNE, QUE CE SOIT DU COURANT ALTERNATIF OU CONTINU.

Propriétaire

MAXIMUS®
Une entreprise d'Ingersoll Rand

Confidentialité et politiques

Ce document est la propriété MAXIMUS et ne peut être utilisé pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis. Aucune reproduction ne peut être faite sans autorisation.

The information contained in this drawing is the sole property of MAXIMUS. Any reproduction in part or as a whole without the written permission is prohibited.

©2020-2025 Tous les droits reservées /All rights reserved.

No. de produit / Product Part Number:
7100-0043

Designation du produit / Product Name
CAPTEUR LoRaWAN DE CONTACT SEC OUVERT/FERMÉ

Titre du dessin / Drawing Title
SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Révision / Revision	Feuille / Sheet:
00	1 / 1

Matériau / Material specifications:
S/O

Unités / Units:
mm[po]

Tolérances Standard:
Pouces/Inches
X/X ± 1/16"
X.XX" ±0.03"
X.XXX" ±0.010"

Millimètres/Millimeters
X.X ± 0.8
X.XX ±0.25

Angle
X.X° ± 0.5°

Dernière mise à jour / Last update date:
2025-10-22

Dessiné par / Drawn by:
LJ

Approuvé par / Approved by:
LJ

INGÉNIEUR Laurent JIOFACK JIONGO 5018471 QUÉBEC

Historique de révision / Revision history:

REV.	DESCRIPTION
00	RELÂCHE INITIALE

WIRING DIAGRAM

DRY CONTACT / RELAY

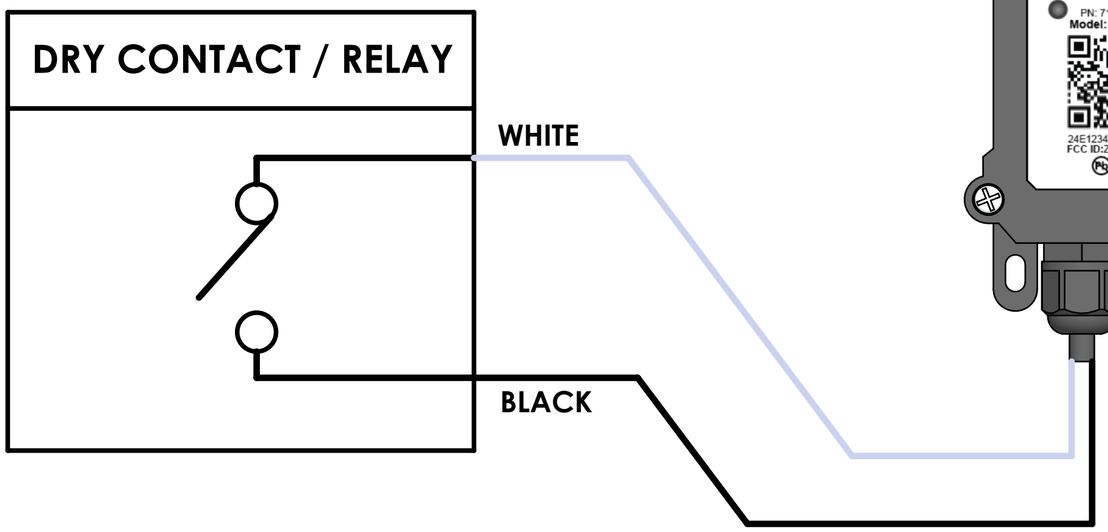

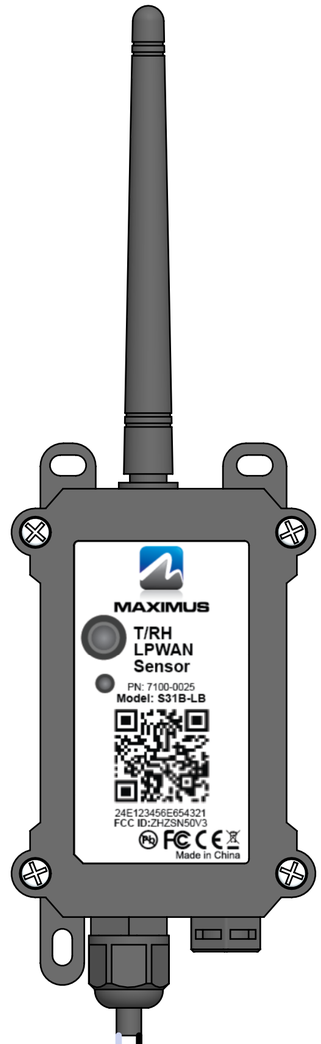

LoRAWAN DRY CONTACT SENSOR OPEN/CLOSED

USED TO DETECT WHETHER A CONTACT IS OPEN OR CLOSED.

TYPICAL APPLICATIONS:

- SIRENS
- LIGHTING
- PUSH BUTTONS
- DOOR SENSORS / BUILDING CURTAINS
- FLOAT WATER LEVEL SENSORS
- VIBRATION SENSORS
- DRIVES / GENERATORS
- PRESSURE SWITCHES / THERMOSTATS
- ETC.

NOTES:

1. DO NOT USE THE RED, ORANGE, GREEN, AND YELLOW WIRES IF THEY ARE AVAILABLE.
2. **CAUTION**: THE SENSOR WILL BE IRREVERSIBLY DAMAGED IF EXPOSED TO AN EXTERNAL VOLTAGE SOURCE, WHETHER ALTERNATING OR DIRECT CURRENT.

Propriétaire

MAXIMUS®
Une entreprise d'Ingersoll Rand

Confidentialité et politiques

Ce document est la propriété MAXIMUS et ne peut être utilisé pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis. Aucune reproduction ne peut être faite sans autorisation.

The information contained in this drawing is the sole property of MAXIMUS. Any reproduction in part or as a whole without the written permission is prohibited.

©2020-2025 Tous les droits reservées /All rights reserved.

No. de produit / Product Part Number:
7100-0043

Designation du produit / Product Name
LoRAWAN DRY CONTACT SENSOR OPEN/CLOSED

Titre du dessin / Drawing Title
WIRING DIAGRAM

Révision / Revision	Feuille / Sheet:
00	1 / 1

Matériau / Material specifications:
N/A

Unités / Units:
mm[in]

Tolérances Standard:

Pouces/Inches
X/X ± 1/16"
X.XX" ±0.03"
X.XXX" ±0.010"

Millimètres/Millimeters
X.X ± 0.8
X.XX ±0.25

Angle
X.X° ± 0.5°

Dernière mise à jour / Last update date:
2025-10-22

Dessiné par / Drawn by:
LJ

Approuvé par / Approved by:
LJ

INGÉNIEUR Laurent JIOFACK JIONGO 5018471 QUÉBEC

Historique de révision / Revision history:

REV.	DESCRIPTION
00	INITIAL RELEASE

DIAGRAMA DE CABLEADO

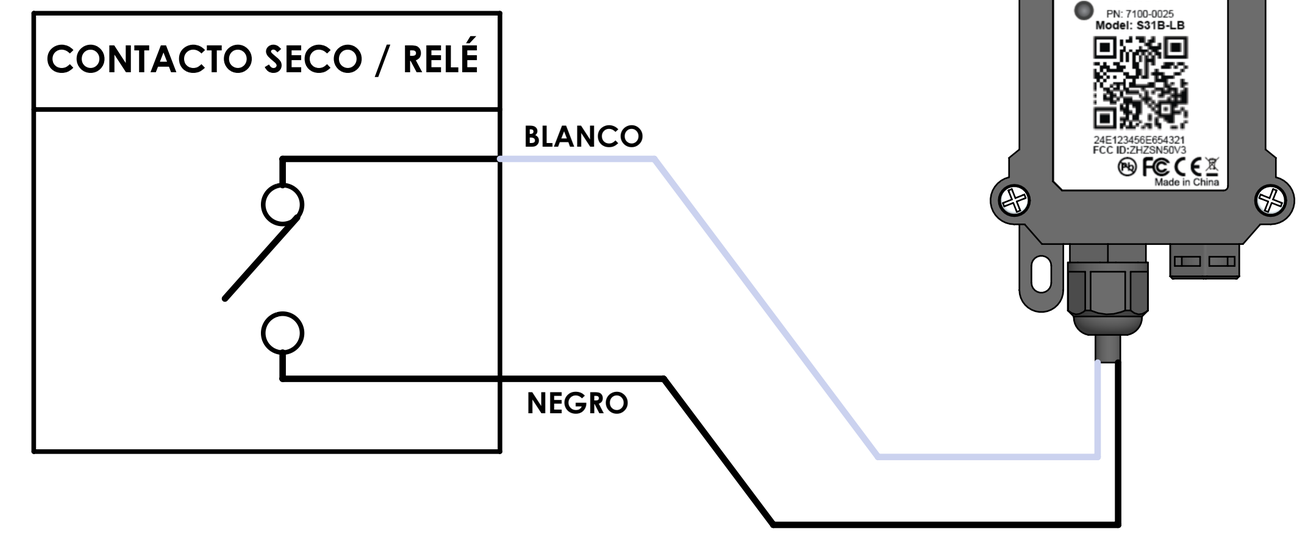

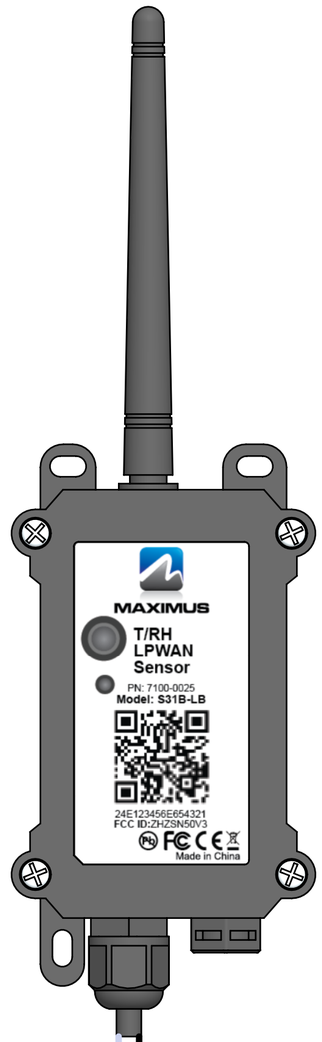

SENSOR DE CONTACTO SECO LoRaWAN ABIERTO/CERRADO

SE UTILIZA PARA DETECTAR SI UN CONTACTO ESTÁ ABIERTO O CERRADO.
APLICACIONES TÍPICAS:

- SIRENAS
- ILUMINACIÓN
- BOTONES PULSADORES
- SENSORES DE PUERTAS / CORTINAS DE EDIFICIOS
- SENSORES DE NIVEL DE AGUA CON FLOTADOR
- SENSORES DE VIBRACIÓN
- MOTORES / GENERADORES
- INTERRUPTORES DE PRESIÓN / TERMOSTATOS
- ETC.

NOTAS:

1. NO UTILICE LOS CABLES ROJO, NARANJA, VERDE NI AMARILLO SI ESTÁN DISPONIBLES.
2. **PRECAUCIÓN**: EL SENSOR SE DAÑARÁ DE FORMA IRREVERSIBLE SI SE EXPONE A UNA FUENTE DE VOLTAJE EXTERNA, YA SEA DE CORRIENTE ALTERNA O CONTINUA.

Propriétaire

MAXIMUS®
Une entreprise d'Ingersoll Rand

Confidentialité et politiques

Ce document est la propriété MAXIMUS et ne peut être utilisé pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis. Aucune reproduction ne peut être faite sans autorisation.

The information contained in this drawing is the sole property of MAXIMUS. Any reproduction in part or as a whole without the written permission is prohibited.

©2020-2025 Tous les droits reservées /All rights reserved.

No. de produit / Product Part Number:
7100-0043

Designation du produit / Product Name
SENSOR DE CONTACTO SECO LoRaWAN ABIERTO/CERRADO

Titre du dessin / Drawing Title
DIAGRAMA DE CABLEADO

Révision / Revision	Feuille / Sheet:
00	1 / 1

Matériau / Material specifications:
S/O

Unités / Units:
mm[po]

Tolérances Standard:
Pouces/Inches
X/X ± 1/16"
X.XX" ±0.03"
X.XXX" ±0.010"

Millimètres/Millimeters
X.X ± 0.8
X.XX ±0.25

Angle
X.X° ± 0.5°

Dernière mise à jour / Last update date:
2025-10-22

Dessiné par / Drawn by:
LJ

Approuvé par / Approved by:
LJ

INGÉNIEUR Laurent JIOFACK JIONGO 5018471 QUÉBEC

Historique de révision / Revision history:

REV.	DESCRIPTION
00	RELÂCHE INITIALE